

Betingelser for arbejder i nærheden af Cerius-Radius' forsyningsanlæg - højspændingsluftledninger for 50 kv

Respektafstande


Ved udførelse af transport eller arbejder i nærheden af 50 kV luftledninger skal følgende respektafstande overholdes (se skitser):

Respektafstand i 15 m afstand fra nærmeste tråd.

Respektafstand i 3 m højde over terræn.

Hverken personer, køretøjer, maskiner, gods eller andet må befinde sig inden for respektafstandene.

Der må ikke anvendes maskiner eller materiel, som såvel tilsigtet som utilsigtet kan komme inden for respektafstandene.

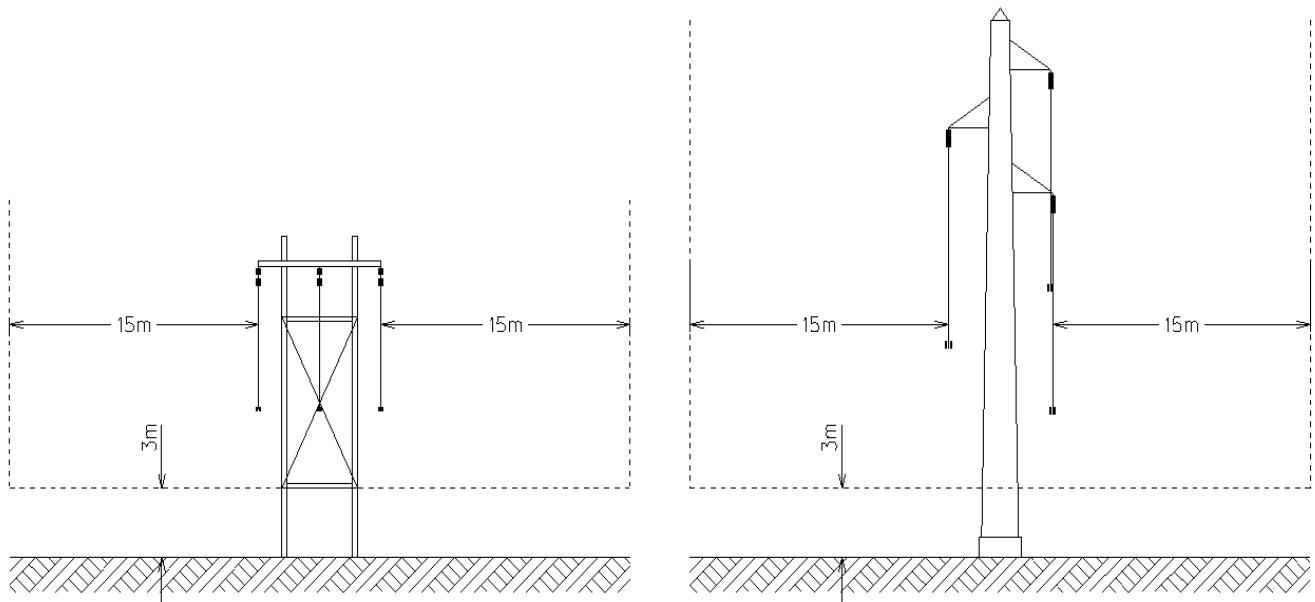

Arbejde nær ledningerne

Der kan være mulighed for at arbejde inden for respektafstandene.

Dette skal ske efter Cerius-Radius' anvisninger.

Varsel

Ved arbejder inden for respektafstandene skal ledningen ofte afbrydes.

Det er derfor nødvendigt, at Cerius-Radius' adviseres med varsel på **mindst 5 arbejdsdage**.

Opmærksomheden henledes på, at ikke alle ledninger kan afbrydes med dette varsel.

Uopsættelige arbejder

Uopsættelige arbejder efter aftale.

Omkostninger

Standardydelse med Cerius-Radius-mandskab (ledningsejermøder, afbrydelse, instruktion) er uden omkostninger, hvorimod specielle ydelser i forbindelse med arbejder i nærheden af Cerius-Radius' elforsyningsanlæg udføres efter regning.